




2014000425Z



(2014)国认监认字(043)号

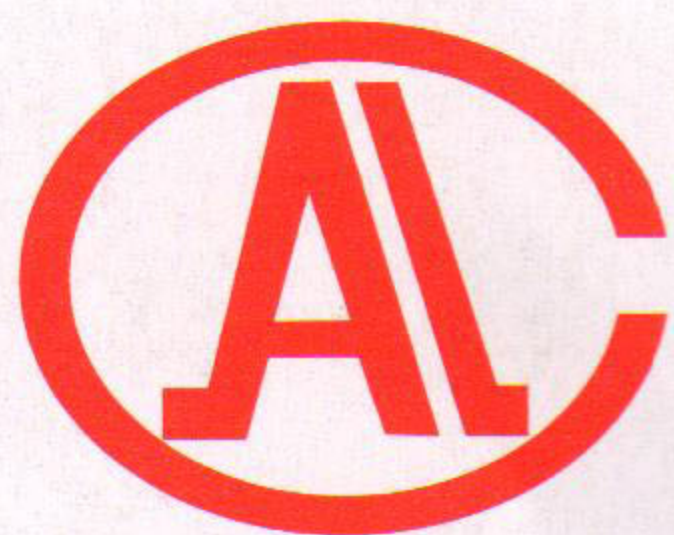

检测
CNAS L0698

检 验 报 告

报告编号: 201512165

送检单位名称: 常州双欧板业有限公司

产品名称型号: 复合板芯材 厚度3mm

检 验 类 别: 委托检验

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心



注 意 事 项

1. 报告无“检验专用章”无效。
2. 复制报告未重新加盖“检验专用章”无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签章无效。
4. 报告涂改无效。
5. 对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
6. 检验报告仅对受检样品负责。

单位名称：国家防火建筑材料质量监督检验中心

地 址：四川省成都市金牛区金科南路69号

邮政编码：610036

电 话：028-87516225, 87516226, 87516652

传 真：028-87516330

网 址：<http://www.fire-testing.net>

电子邮件：NFTC@fire-testing.net

National Center for Quality Supervision
and Testing of Fire Building Materials

Address: 69 JinKe south Rd., Jinniu District,
Chengdu, Sichuan, P.R. China

Post Code: 610036

Tel: 86 28 87516225, 87516226, 87516652

Fax: 86 28 87516330

<http://www.fire-testing.net>

E-mail: NFTC@fire-testing.net

国家防火建筑材料质量监督检验中心


检 验 报 告

报告编号: 201512165


共 3 页 第 1 页

产品名称	复合板芯材	型号规格	厚度3mm
委托单位	常州双欧板业有限公司	商 标	双欧
生产单位	常州双欧板业有限公司	检验类别	委托检验
送检单位	常州双欧板业有限公司	抽样基数	/
抽样单位	自送样	抽样日期	/
抽样地点	/	到样日期	2015. 10. 20
检验地点	本中心	检验日期	2015. 11. 10
样品数量	500mm×500mm×3mm, 3块	样品编号	201512165
检验依据	GB/T 14402-2007 《建筑材料及制品的燃烧性能燃烧热值的测定》		
检验项目	燃烧热值		
检 验 结 论	经检验, 该制品燃烧热值为1.5MJ/kg。(以下空白)  (检验专用章) 签发日期: 2015年11月12日		
备注	本报告仅对所承检项目负责。		


批准:

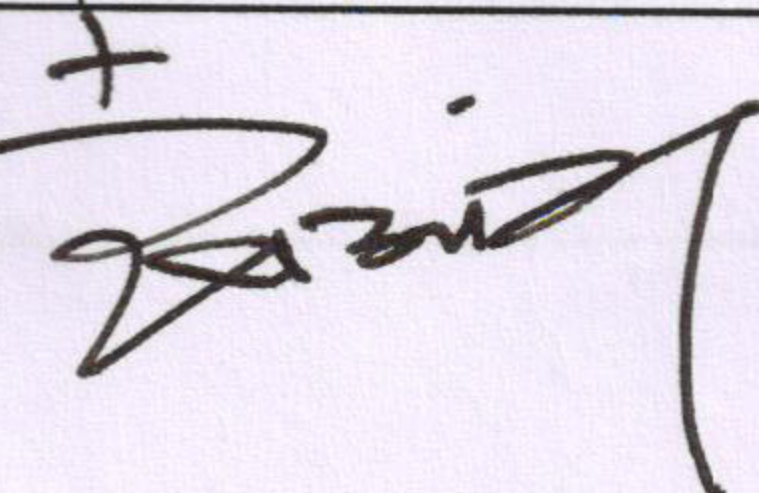

审核:

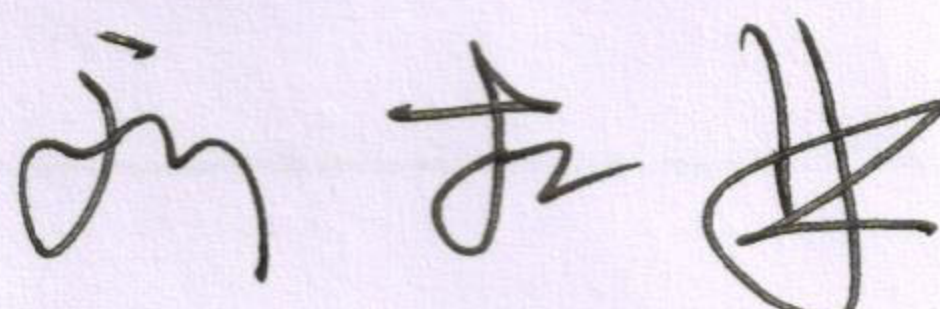

编制:

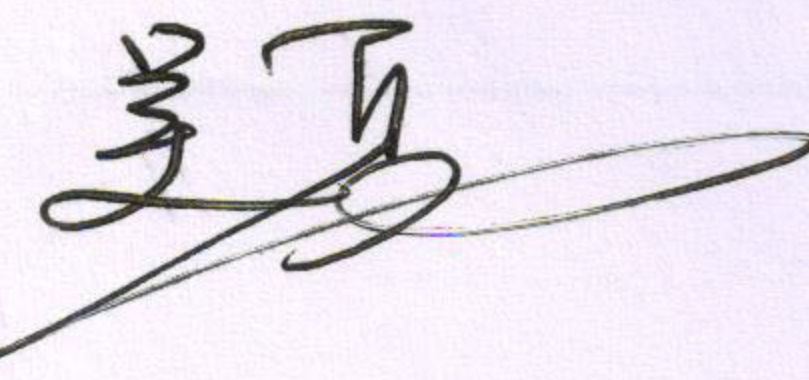

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检验结果汇总表

报告编号: 201512165

共 3 页 第 2 页

序号	检 验 项 目	检 验 方 法	标 准 要 求	检 验 结 果	结 论
1	燃烧热值, MJ/kg	GB/T 14402-2007	/	1.5	/
	以	下	空	白	
备注					

质量
专用

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检 验 报 告

报告编号: 201512165

共 3 页 第 3 页

生产单位	常州双欧板业有限公司		
地 址	常州市武进区横林镇横崔路 8 号		
邮政编码	/		
联系电话	13921082222	传 真	/

产品说明:

该制品是由无机粉料组成。(以上信息由送检单位提供)

试样按标准要求制取。

检验地点: 四川省都江堰市学府路358号。(以下空白)

备注	本试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。
----	---